

Zadavatel: Česká republika – Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci,
Husova 186/64, 460 31, Liberec, IČ: 71009302

Název zakázky: Oprava nouzového osvětlení

Způsob zadání: zakázka malého rozsahu dle § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zadávací řízení a zadání zakázky není v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky ve výše uvedené zakázce zadávané dle § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákona“). Veškeré podmínky plnění jsou vymezeny touto výzvou k podání nabídek.

1. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je oprava nouzového osvětlení, u kterého byla při kontrole zjištěna nefunkčnost 4 kusů svítidel – podrobněji viz bod 7. Specifikace zakázky.

2. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Konec lhůty pro podání nabídek: 17.2.2020, 12:00

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Předpokládaná doba plnění od – do: 20.2.2020 – 30.4.2020

Místo plnění zakázky: Husova 186/64, Liberec. Termín prohlídky místa plnění je možné domluvit na telefonním čísle: 603 733 144 – p. Maděra.

4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Podáním nabídky se uchazeč zavazuje k respektování následujících základních obchodních podmínek:

- a) Zadavatel neposkytne dodavateli jakékoliv zálohy.
- b) Splatnost daňového dokladu musí být nejméně 14 kalendářních dnů od doručení daňového dokladu Zadavateli.
- c) Veškeré daňové doklady musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Zadavatel oprávněn zaslat je zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zpět Zadavateli.

5. PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídky se podávají v českém jazyce v elektronické podobě (emailem na adresu ivo.madera@khslibc.cz nebo prostřednictvím datové schránky: nfeai4j).

6. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH

Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu zakázky.

7. SPECIFIKACE ZAKÁZKY

Oprava nouzového osvětlení se týká 4kusů svítidel, která byla při kontrole (při odpojení objektu od zdroje el.energie) NEFUNKČNÍ. Jedná se o dvě nouzová stropní/nástěnná svítidla se zeleným piktogramem s šipkou směru opuštění prostoru a dvě stropní kulatá svítidla s kombinovanými světelnými zdroji (viz příloha - fotografie).

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Uchazečům nebude poskytnuta náhrada nákladů, které uchazeč vynaloží v souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení.

Zadavatel si dále vyhrazuje právo:

- a) změnit, upřesnit, doplnit podmínky výběrového řízení nebo výběrové řízení zrušit;
- b) před uzavřením smlouvy/objednávky ověřit, popř. vyjasnit, informace deklarované uchazečem v nabídce;
- c) jednat o upřesnění konečného znění smlouvy/objednávky;
- d) neuzavřít smlouvu/objednávku s žádným uchazečem;
- e) vyloučit uchazeče, který nesplnil zadávací podmínky.

V Liberci dne 4.2.2020

Krajská hygienická stanice

Libereckého kraje 

se sídlem v Liberci





.....
Ing. Adam Savický

ředitel odboru ekonomicko-provozního

Oprava nouzového osvětlení

Požadujeme výměnu přístrojové náplně u 2 kusů svítidel a jejich zprovoznění. Upřednostňujeme světelné zdroje typu LED.

Stávající stropní svítidlo – kombinované

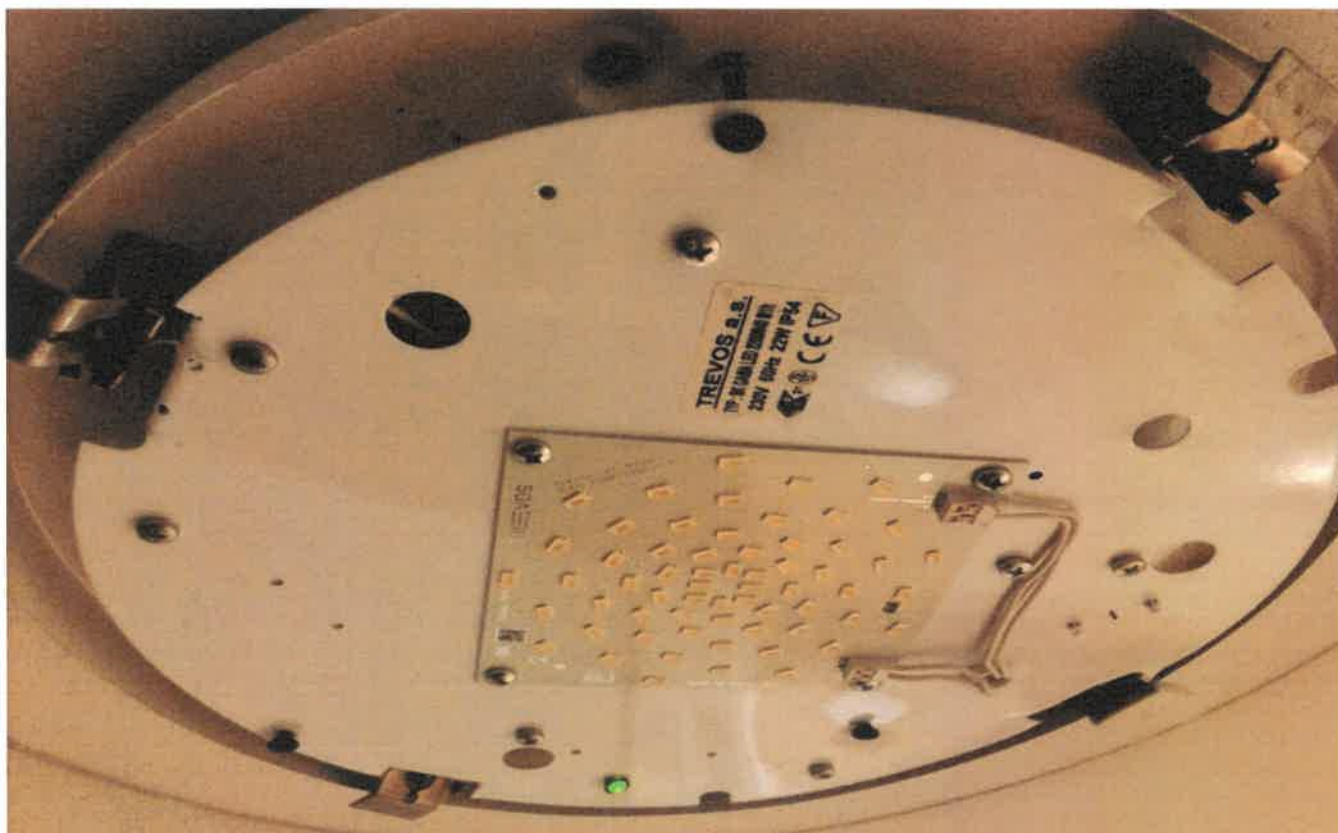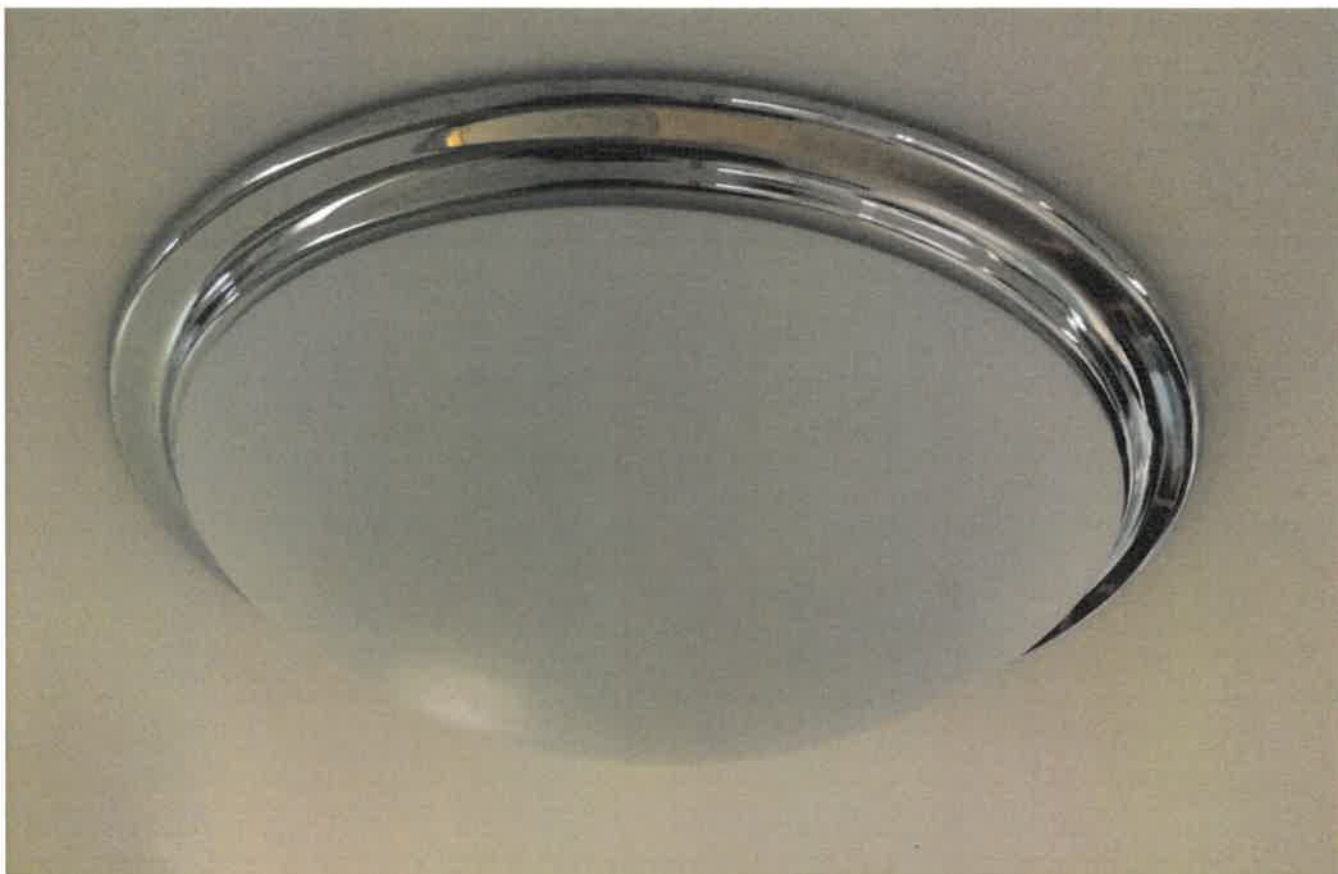

Stávající svítidlo pro nouzové osvětlení

Požadujeme náhradu 2 kusů svítidel a jejich zprovoznění. Upřednostňujeme světelné zdroje typu LED.

